



Газоанализаторы ДАХ-М-01, -03, -04, -05, -06, -07 Монтажный чертёж

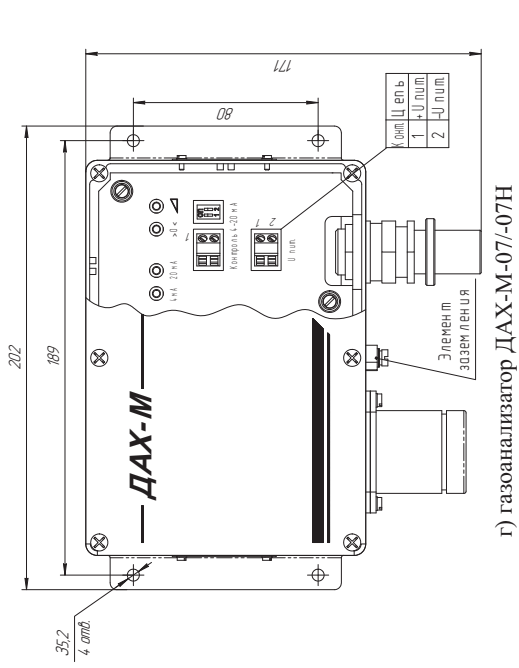

г) газоанализатор ДАХ-М-07/-07Н


б) газоанализаторы ДАХ-М-03/-04

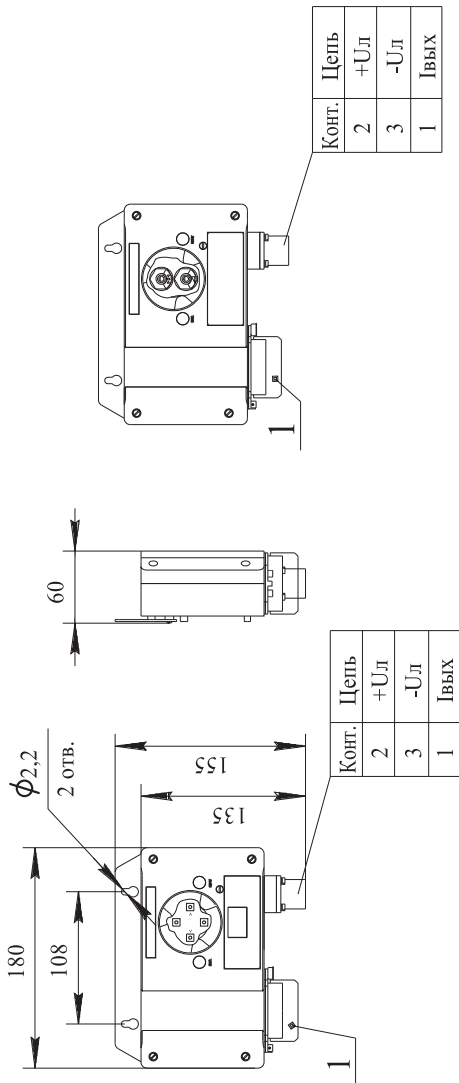

а) газоанализаторы ДАХ-М-01
1 - фильтр (защита от пыли).

в) газоанализаторы ДАХ-М-05/-05ХН/-06/ТР/-06ТРХН/-06ТРХ


Б (4:1)
Обозначение групп клеммных колодок и
назначение их контактов в газоанализаторах

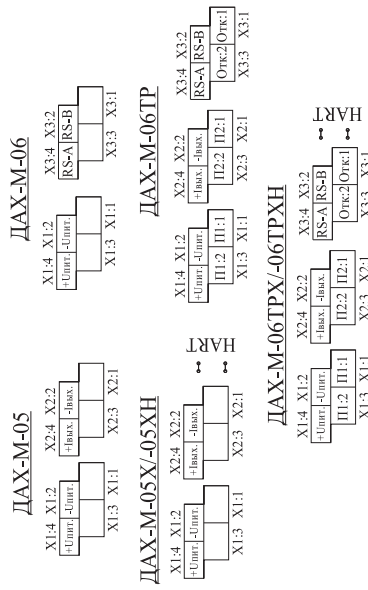

Рекомендуемые марки кабелей для газоанализаторов
ДАХ-М-05/-05ХН/-06/ТР/-06ТРХН с
наружным диаметром от 7 до 17 мм

Марка кабеля	Кол. жил*, сечение, мм ²
ГЕРДА-КВК ТУ 3581-019-76960731-2011	2*2*1,0; 2*2*1,2; 2*2*1,5
ГЕРДА-КВБ ТУ 3581-019-76960731-2011	2*2*1,0; 2*2*1,2
МКЭКШВ ТУ 3581-006-76960731-2006	2*2*1,0

Разметка для крепления
газоанализаторов

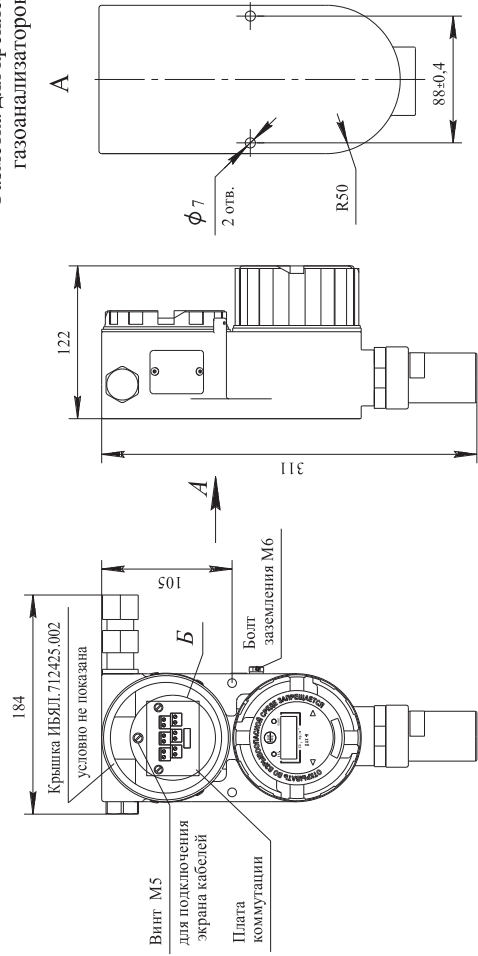

в) газоанализаторы ДАХ-М-05/-05ХН/-06/ТР/-06ТРХН/-06ТРХ