


# Газоанализатор ГТВ-1101 ВЗ. Монтажный чертёж

## Одноканальный вариант

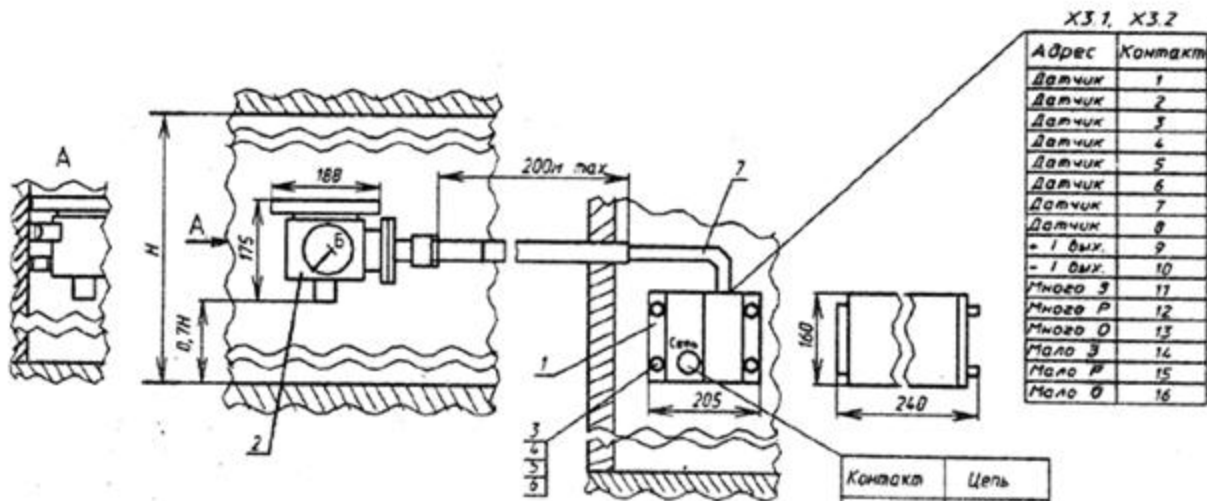

### Примечание


- 1 вых. = (0-5 или 4-20) мА
- Контакты 12, 13 и 14, 15 нормально замкнутые контакты реле ( $U=34 В, I=0,1 А$ )

# Газоанализатор ГТВ-1101 ВЗ. Монтажный чертёж

## Одноканальный вариант (продолжение)

Контакт	Провод
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Разметка для крепления преобразователя измерительного поз.1



Разметка для крепления преобразователя первичного поз.2



Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		Сборочные единицы		
1	ИБЯЛ.411619.001	Преобразователь измерительный	1	
2	ИБЯЛ.413221.003	Преобразователь первичный	1	
		Стандартные изделия		
3		Винт М5-Врх16.48019	4	С изделием не поставл.
		ГОСТ 1491-80		
4		Гайка М5-7Н.5.013	4	---
		ГОСТ 5927-70		
5		Шайба 5.65Г.016	4	---
		ГОСТ 6402-70		
6		Шайба А5.01.08 КП	4	---
		ГОСТ 10450-78		
		Материалы		
7		Провод РПШ10х0,35(3А0)	4	С изделием не поставл.
		ГОСТ 5783-79		